

Исх. № 04-06/17«25» 01 2022г.

По месту требования


Информационное письмо

Сообщаем, что в соответствии с ГОСТ Р 59639-2021 (Приложение Б пункт Б.5) необходимо чтобы ППУ переходил в режим «Неисправность» в случае, когда испытатель осуществляет демонтаж наиболее удаленного от ППУ оповещателя в линии.

Для контроля трансляционных линий громкоговорителей в системе на базе моноблоков серии Sonar SPM с точностью до одного громкоговорителя необходимо применять совместимые оконечные модули Sonar SFT-2300 (уличное/универсальное исполнение Sonar SFT-2300-IP). Данные модули подключаются после последнего громкоговорителя и не требуют дополнительного источника питания.

Топология построения трансляционной линии в случае применение оконечных модулей не предусматривает ветвления. На одну трансляционную линию можно подключить не более одного оконечного модуля серии Sonar SFT.

Схема подключения:

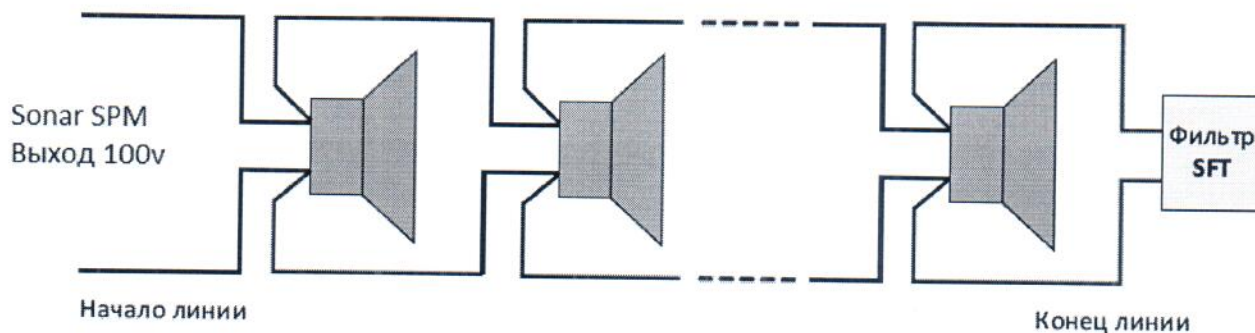

С уважением,

Руководитель технического отдела


21.01.22

Дьяченко С.П.